

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ

Анжеро-Судженского

городского округа

М.С. Масалкин

2021 год



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТеплоРесурс»

Е.С. Баранов


2021 год

Температурный график 70 – 55С⁰ на 2021-2022гг.

работы источников тепловой энергии котельной № 15 ООО «ТеплоРесурс»

при расчетной температуре наружного воздуха – 39С⁰

Температура наружного воздуха, С ⁰	Температура теплоносителя, С ⁰		Температура наружного воздуха, С ⁰	Температура теплоносителя, С ⁰	
	На выходе источника тепла (подача)	В обратной магистрали источника		На выходе источника тепла (подача)	В обратной магистрали источника
1	2	3	4	5	6
+8	55,00	49,80	-16	58,36	46,70
+7	55,00	49,40	-17	58,84	46,74
+6	55,00	49,00	-18	58,88	47,11
+5	55,00	48,60	-19	59,36	47,48
+4	55,00	48,20	-20	59,84	47,85
+3	55,00	47,80	-21	60,32	48,22
+2	55,00	47,40	-22	60,80	48,59
+1	55,00	47,00	-23	61,28	48,96
0	55,00	46,60	-24	61,76	49,33
-1	55,00	46,20	-25	62,24	49,70
-2	55,00	45,80	-26	62,72	50,07
-3	55,00	45,40	-27	63,20	50,44
-4	55,00	45,00	-28	63,68	50,81
-5	55,00	44,60	-29	64,16	51,18
-6	55,00	44,20	-30	64,64	51,55
-7	55,00	43,80	-31	65,12	51,92
-8	55,00	43,40	-32	65,60	52,29
-9	55,00	43,77	-33	66,08	52,66
-10	55,48	44,14	-34	66,56	53,03
-11	55,96	44,51	-35	67,04	53,47
-12	56,44	44,88	-36	67,52	53,84
-13	56,92	45,25	-37	68,00	54,21
-14	57,40	45,62	-38	68,48	54,61
-15	57,88	45,99	-39	70,00	55,00

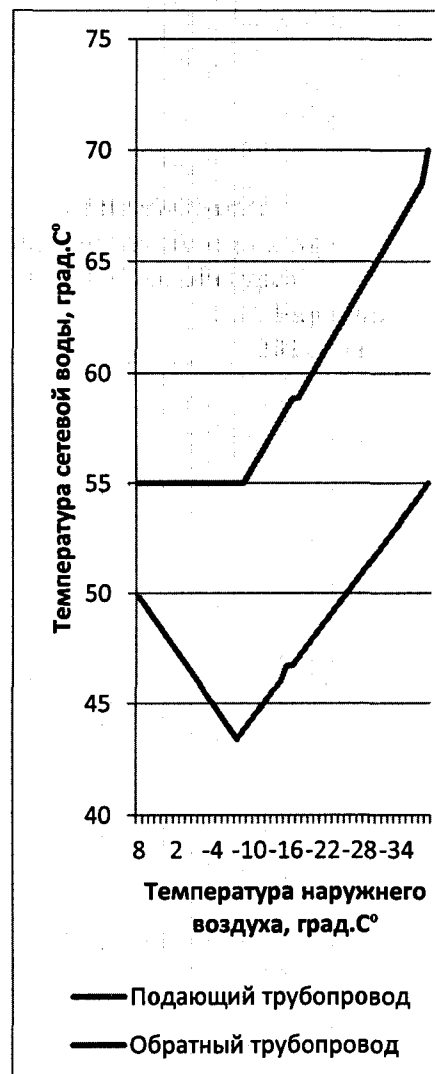

Приведенные в графике температуры теплоносителя, применяются в течение отопительного периода, продолжительностью 240 суток.

Этот период может быть изменен по заявке абонента, согласованной с ЭСО, при условии возмещения ей абонентом разницы в оплате тепловой энергии, потребляемой в связи с таким изменением не в обусловленном договором количестве.

График разработан специализированной наладочной организацией в соответствии с расчетами и является приложением к договору энергоснабжения и действует до согласования сторонами нового графика.

При наружной температуре 10С⁰ и выше в течение трех суток подряд, потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию должно быть прекращено абонентом с оформлением соответствующего акта, подписанных сторонами по договору.

Главный инженер ООО «ТеплоРесурс»

И.А. Ощепко