

СОГЛАСОВАНО:


Начальник УЖКХ

Анжеро - Судженского

городского округа

М.С. Масалкин

2021 год



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор


ООО «ТеплоРесурс»

Е.С. Баранов

2021 год

**Температурный график 95 – 70С⁰ на 2021-2022гг.
работы источников тепловой энергии ООО «ТеплоРесурс»
при расчетной температуре наружного воздуха – 39С⁰**

| Температура наружного воздуха, С ⁰ | Температура теплоносителя, С ⁰ | | Температура наружного воздуха, С ⁰ | Температура теплоносителя, С ⁰ | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | На выходе источника тепла (подача) | В обратной магистрали источника | | На выходе источника тепла (подача) | В обратной магистрали источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +10 | 65,0 | 54,8 | -15 | 71,2 | 54,6 |
| +9 | 65,0 | 54,4 | -16 | 71,8 | 55,2 |
| +8 | 65,0 | 54,0 | -17 | 72,4 | 55,8 |
| +7 | 65,0 | 53,5 | -18 | 73,1 | 56,4 |
| +6 | 65,0 | 53,1 | -19 | 73,7 | 57,1 |
| +5 | 65,0 | 52,7 | -20 | 74,5 | 57,7 |
| +4 | 65,0 | 52,2 | -21 | 75,5 | 58,3 |
| +3 | 65,0 | 51,8 | -22 | 76,5 | 58,9 |
| +2 | 65,0 | 51,4 | -23 | 77,4 | 59,5 |
| +1 | 65,0 | 50,9 | -24 | 78,4 | 60,2 |
| 0 | 65,0 | 50,5 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -1 | 65,0 | 50,1 | -26 | 80,6 | 61,4 |
| -2 | 65,0 | 49,7 | -27 | 81,8 | 62,0 |
| -3 | 65,0 | 49,2 | -28 | 82,9 | 62,6 |
| -4 | 65,0 | 48,8 | -29 | 84,1 | 63,3 |
| -5 | 65,0 | 48,8 | -30 | 85,3 | 63,9 |
| -6 | 65,6 | 49,0 | -31 | 86,4 | 64,5 |
| -7 | 66,2 | 49,6 | -32 | 87,5 | 65,1 |
| -8 | 66,9 | 50,2 | -33 | 88,5 | 65,7 |
| -9 | 67,5 | 50,8 | -34 | 89,6 | 66,4 |
| -10 | 68,1 | 51,5 | -35 | 90,7 | 67,0 |
| -11 | 68,7 | 52,1 | -36 | 91,8 | 67,6 |
| -12 | 69,3 | 52,7 | -37 | 92,9 | 68,2 |
| -13 | 70,0 | 53,3 | -38 | 93,9 | 68,9 |
| -14 | 70,0 | 53,9 | -39 | 95,0 | 70,0 |

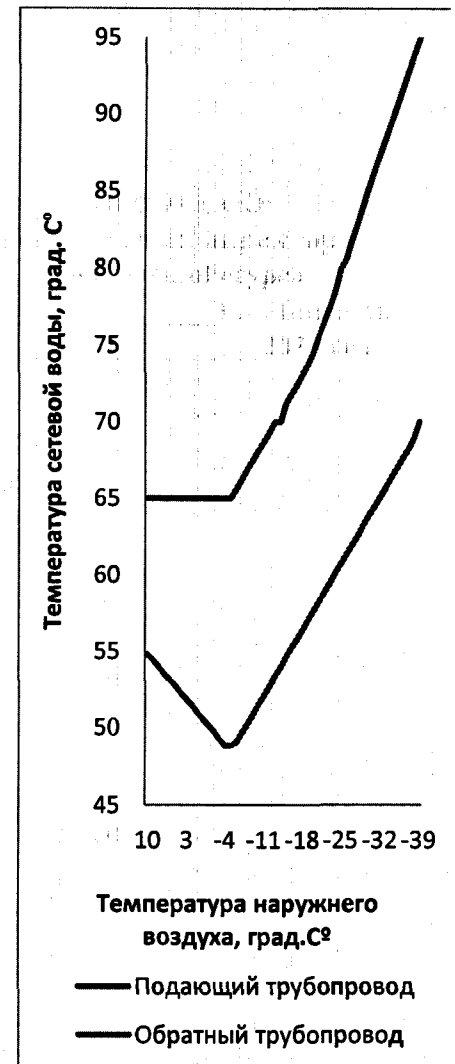

Приведенные в графике температуры теплоносителя, применяются в течение отопительного периода, продолжительностью 240 суток.

Этот период может быть изменен по заявке абонента, согласованной с ЭСО, при условии возмещения ей абонентом разницы в оплате тепловой энергии, потребляемой в связи с таким изменением не в обусловленном договором количестве.

График разработан специализированной наладочной организацией в соответствии с расчетами и является приложением к договору энергоснабжения и действует до согласования сторонами нового графика.

При наружной температуре 10С⁰ и выше в течение трех суток подряд, потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию должно быть прекращено абонентом с оформлением соответствующего акта, подписанных сторонами по договору.

Главный инженер ООО «ТеплоРесурс»

И.А. Ощепко